

HPDS3_2.1.0.0

(SOLO INFO) Hydrelis Gimateg , en España puede consultar a info@gimatec.es

— □ ×

ArchivoIdiomaVisualización



Comunicación

Cable

Conexión establecida

Fecha03/01/2023

Hora14:12:46

SEGUIMIENTO DIRECTO

HISTORIAL

SEGUIMIENTO AGUA FRIA

COMPTEUR

CONTADOR

ÍNDICE

✖

CAUDAL

✖

DEFECTO CONTADOR

✖

PILOTAJE VÁLVULA

ESTADO VÁLVULA

✖

ABRIR

CERRAR

BLOQUEAR

DESBOQUEAR

INHIBIR

SWITCH-FLOW

ESTADO SISTEMA

BATERÍA

✖

TEMPERATURA

✖

FECHA / HORA

✖

IDENTIFICADOR

✖

ESTADO FUNCIONAL

ESTADO MODO INHIBICIÓN

✖

NO ACTIVO

ESTADO MODO RESTRICCIÓN

✖

NO ACTIVO

ESTADO MODO AUSENCIA

✖

NO ACTIVO

ESTADO MODO MANTENIMIENTO

✖

ACTIVO

ESTADO MODO RELOJ

✖

NO ACTIVO

ALARMA

TIPO ALARMA

✖

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN

Réseau eau froide

Yo deseo

Esta es la página de inicio. Se puede escoger el Idioma Francés o Ingles (en breve se podrá acceder a la versión Española).



Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023

Hora 14:13:40

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO HISTORIAL

SEGUIMIENTO AGUA FRIA



COMPTEUR

CONTADOR

ÍNDICE

✖ 42 L

CAUDAL

✖ 0 L/h

DEFECTO CONTADOR

✖ NO DETECTADO

Errores contador

SWITCH-FLOW

PILOTAJE VÁLVULA

ESTADO VÁLVULA

✖ ABIERTO

ABRIR

CERRAR

BLOQUEAR

DESBOQUEAR

INHIBIR

ESTADO SISTEMA

BATERÍA

✖ 2.96V

TEMPERATURA

✖ 22.2°C

FECHA / HORA

✖ 03/01/2023 15:12

IDENTIFICADOR

✖ 2042DB

ESTADO FUNCIONAL

ESTADO MODO INHIBICIÓN

✖ NO ACTIVO

ESTADO MODO RESTRICCIÓN

✖ NO ACTIVO

ESTADO MODO AUSENCIA

✖ NO ACTIVO

ESTADO MODO MANTENIMIENTO

✖ ACTIVO

ESTADO MODO RELOJ

✖ NO ACTIVO

ALARMA

TIPO ALARMA

✖

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN

Réseau eau froide

Yo deseo

Página de control de la válvula. Se puede actuar sobre la válvula y ver su funcionamiento y datos generales



Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023

Hora 14:14:34

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO HISTORIAL

SEGUIMIENTO AGUA FRIA

COMPTEUR

CONTADOR

ÍNDICE

✖ 42 L

CAUDAL

✖ 0 L/h

DEFECTO CONTADOR

✖ NO DETECTADO

SWITCH-FLOW

PILOTAJE VÁLVULA

ESTADO VÁLVULA

✖ ABIERTO

ABRIR

CERRAR

BLOQUEAR

DESBLOQUEAR

INHIBIR

ESTADO SISTEMA

BATERÍA

✖ 2.96V

TEMPERATURA

✖ 22.2°C

FECHA / HORA

✖ 03/01/2023 15:12

IDENTIFICADOR

✖ 2042DB

ESTADO FUNCIONAL

ESTADO MODO INHIBICIÓN

✖ NO ACTIVO

ESTADO MODO RESTRICCIÓN

✖ NO ACTIVO

ESTADO MODO AUSENCIA

✖ NO ACTIVO

ESTADO MODO MANTENIMIENTO

✖ ACTIVO

ESTADO MODO RELOJ

✖ NO ACTIVO

ALARMA

TIPO ALARMA

✖

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN

Réseau eau froide

Yo deseo

En el submenu Yo deseo=

Acceso a los menús de parametrización y históricos.

El primer menú, Activar / Desactivar las funciones es el general

- Activar / Desactivar funciones de la válvula

- Modificar los parámetros de detección de fuga

- Modificar el historial de consumo de agua en un día



Comunicación

☒ Cable

Fecha 03/01/2023

Hora 14:15:24

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO Agua caliente HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración

original SWF15 2042DB

prueba swf 2042db

Introducir las
VALVULAS
CON DATOS
Programacion

FUGA

RUPTURA

INHIBICIÓN

AUSENCIA

RELOJ / MANTENIMIENTO

RESTRICCIÓN

ESCLAVO


DN15

Volume (L) / Pulse

Index Offset (L)

1,00

0

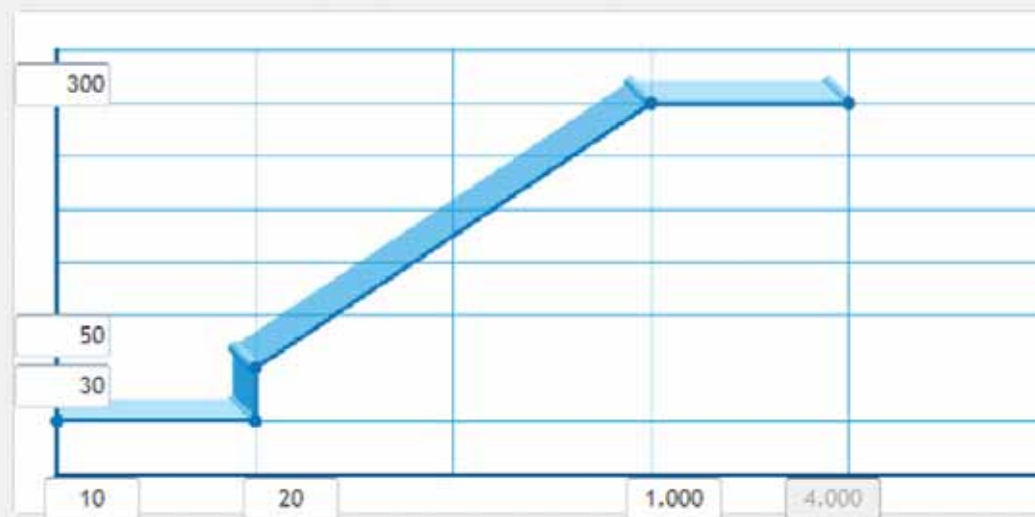

INDICAR TAMAÑO VALVULA

Configuración

- ☒ DN15
- ☐ DN20
- ☐ DN25
- ☐ DN32
- ☐ DN40
- ☐ DN50
- ☐ DN65
- ☐ DN80
- ☐ DN100

Lectura Datos

Escritura datos

Agregar

Modificar

Suprimir

Parametrización de las fugas. Los valores de la horizontal es caudal (l/h) y los de la vertical son litros. Se debe escoger correctamente el tamaño de la válvula.

☒ Detección fuga

☒ Mando válvula sobre fuga

ATENCION: CAUDAL CONSTANTE

Si en sistema detecta variación del caudal , considera que hay una variación Voluntaria del mismo y VUELVE A CONTAR desde CERO los litros de Consumo continui y SOLO CORTARA al Llegar a la cantidad Fijada litros Consumo



Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023

Hora 14:16:26

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO Agua caliente HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración


original SWF15 2042DB

prueba swf 2042db

FUGA RUPTURA INHIBICIÓN AUSENCIA RELOJ / MANTENIMIENTO RESTRICCIÓN ESCLAVO

Agua fría

Litros consumo
(En CONTINUO)

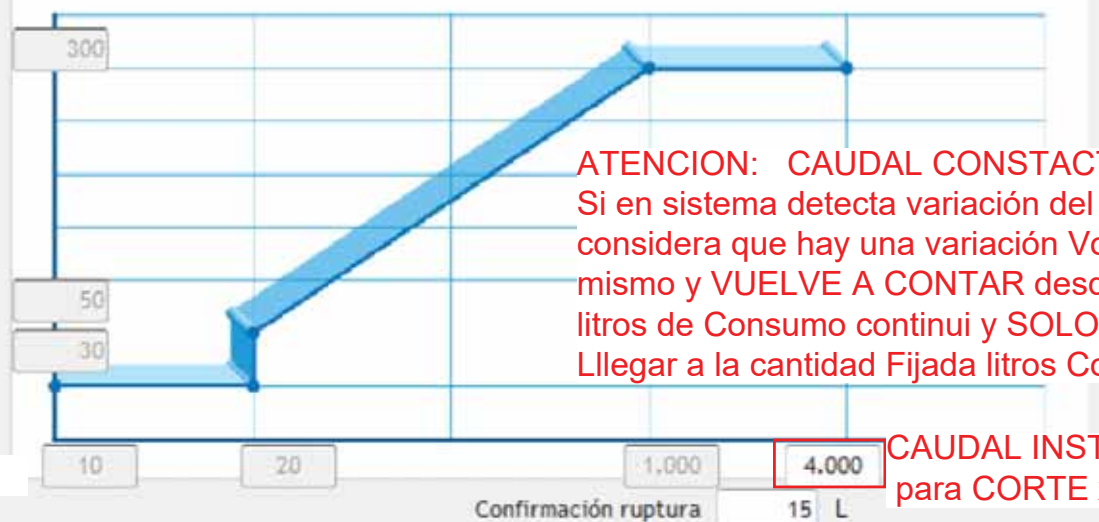

ATENCIÓN: CAUDAL CONSTANTE
Si en sistema detecta variación del caudal ,
considera que hay una variación Voluntaria del
mismo y VUELVE A CONTAR desde CERO los
litros de Consumo continuo y SOLO CORTARA al
Llegar a la cantidad Fijada litros Consumo

CAUDAL INSTANTANEO
para CORTE x ROTURA tubo

Lectura Datos

Escritura datos

Agregar


Modificar

Suprimir

☒ Vigilancia ruptura

☒ Vigilancia ruptura en inhibición

Parametrización de Rotura. Valor a partir del cual
la válvula corta rápidamente.

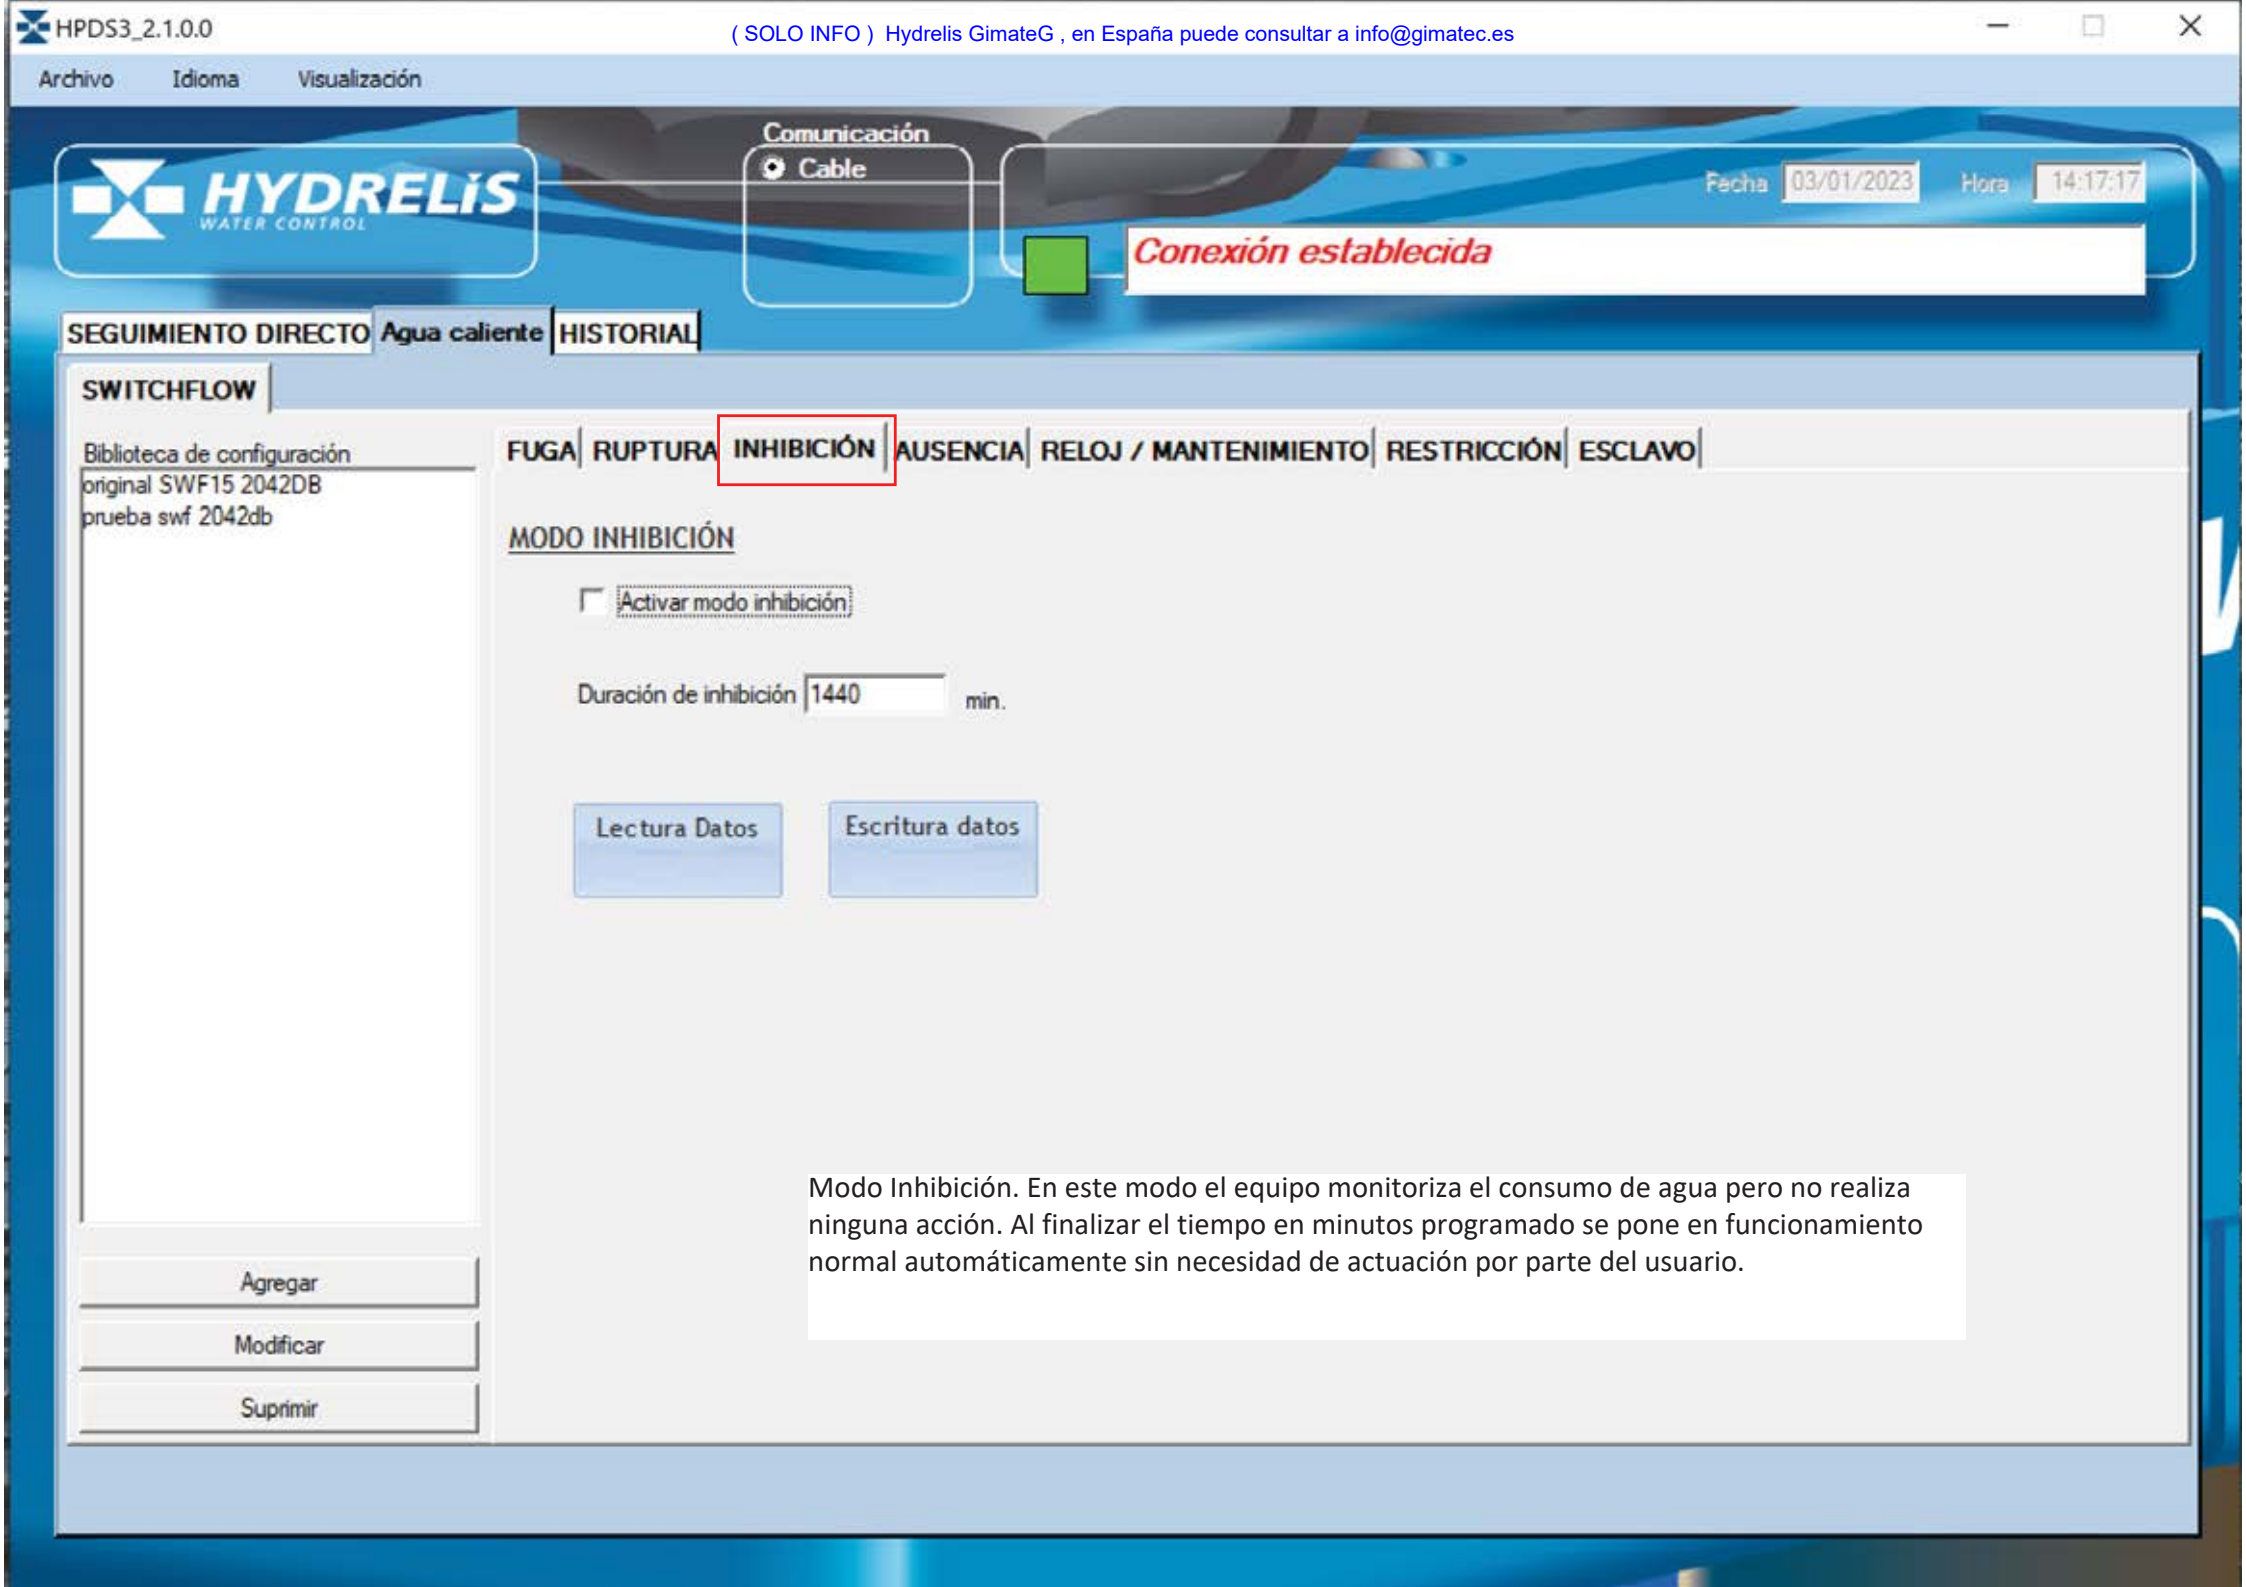

Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023 Hora 14:17:17



Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO Agua caliente HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración
original SWF15 2042DB
prueba swf 2042db

FUGA RUPTURA INHIBICIÓN AUSENCIA RELOJ / MANTENIMIENTO RESTRICCIÓN ESCLAVO

MODO INHIBICIÓN

☐ Activar modo inhibición


Duración de inhibición 1440 min.

Lectura Datos

Escritura datos

Agregar
Modificar
Suprimir

Modo Inhibición. En este modo el equipo monitoriza el consumo de agua pero no realiza ninguna acción. Al finalizar el tiempo en minutos programado se pone en funcionamiento normal automáticamente sin necesidad de actuación por parte del usuario.

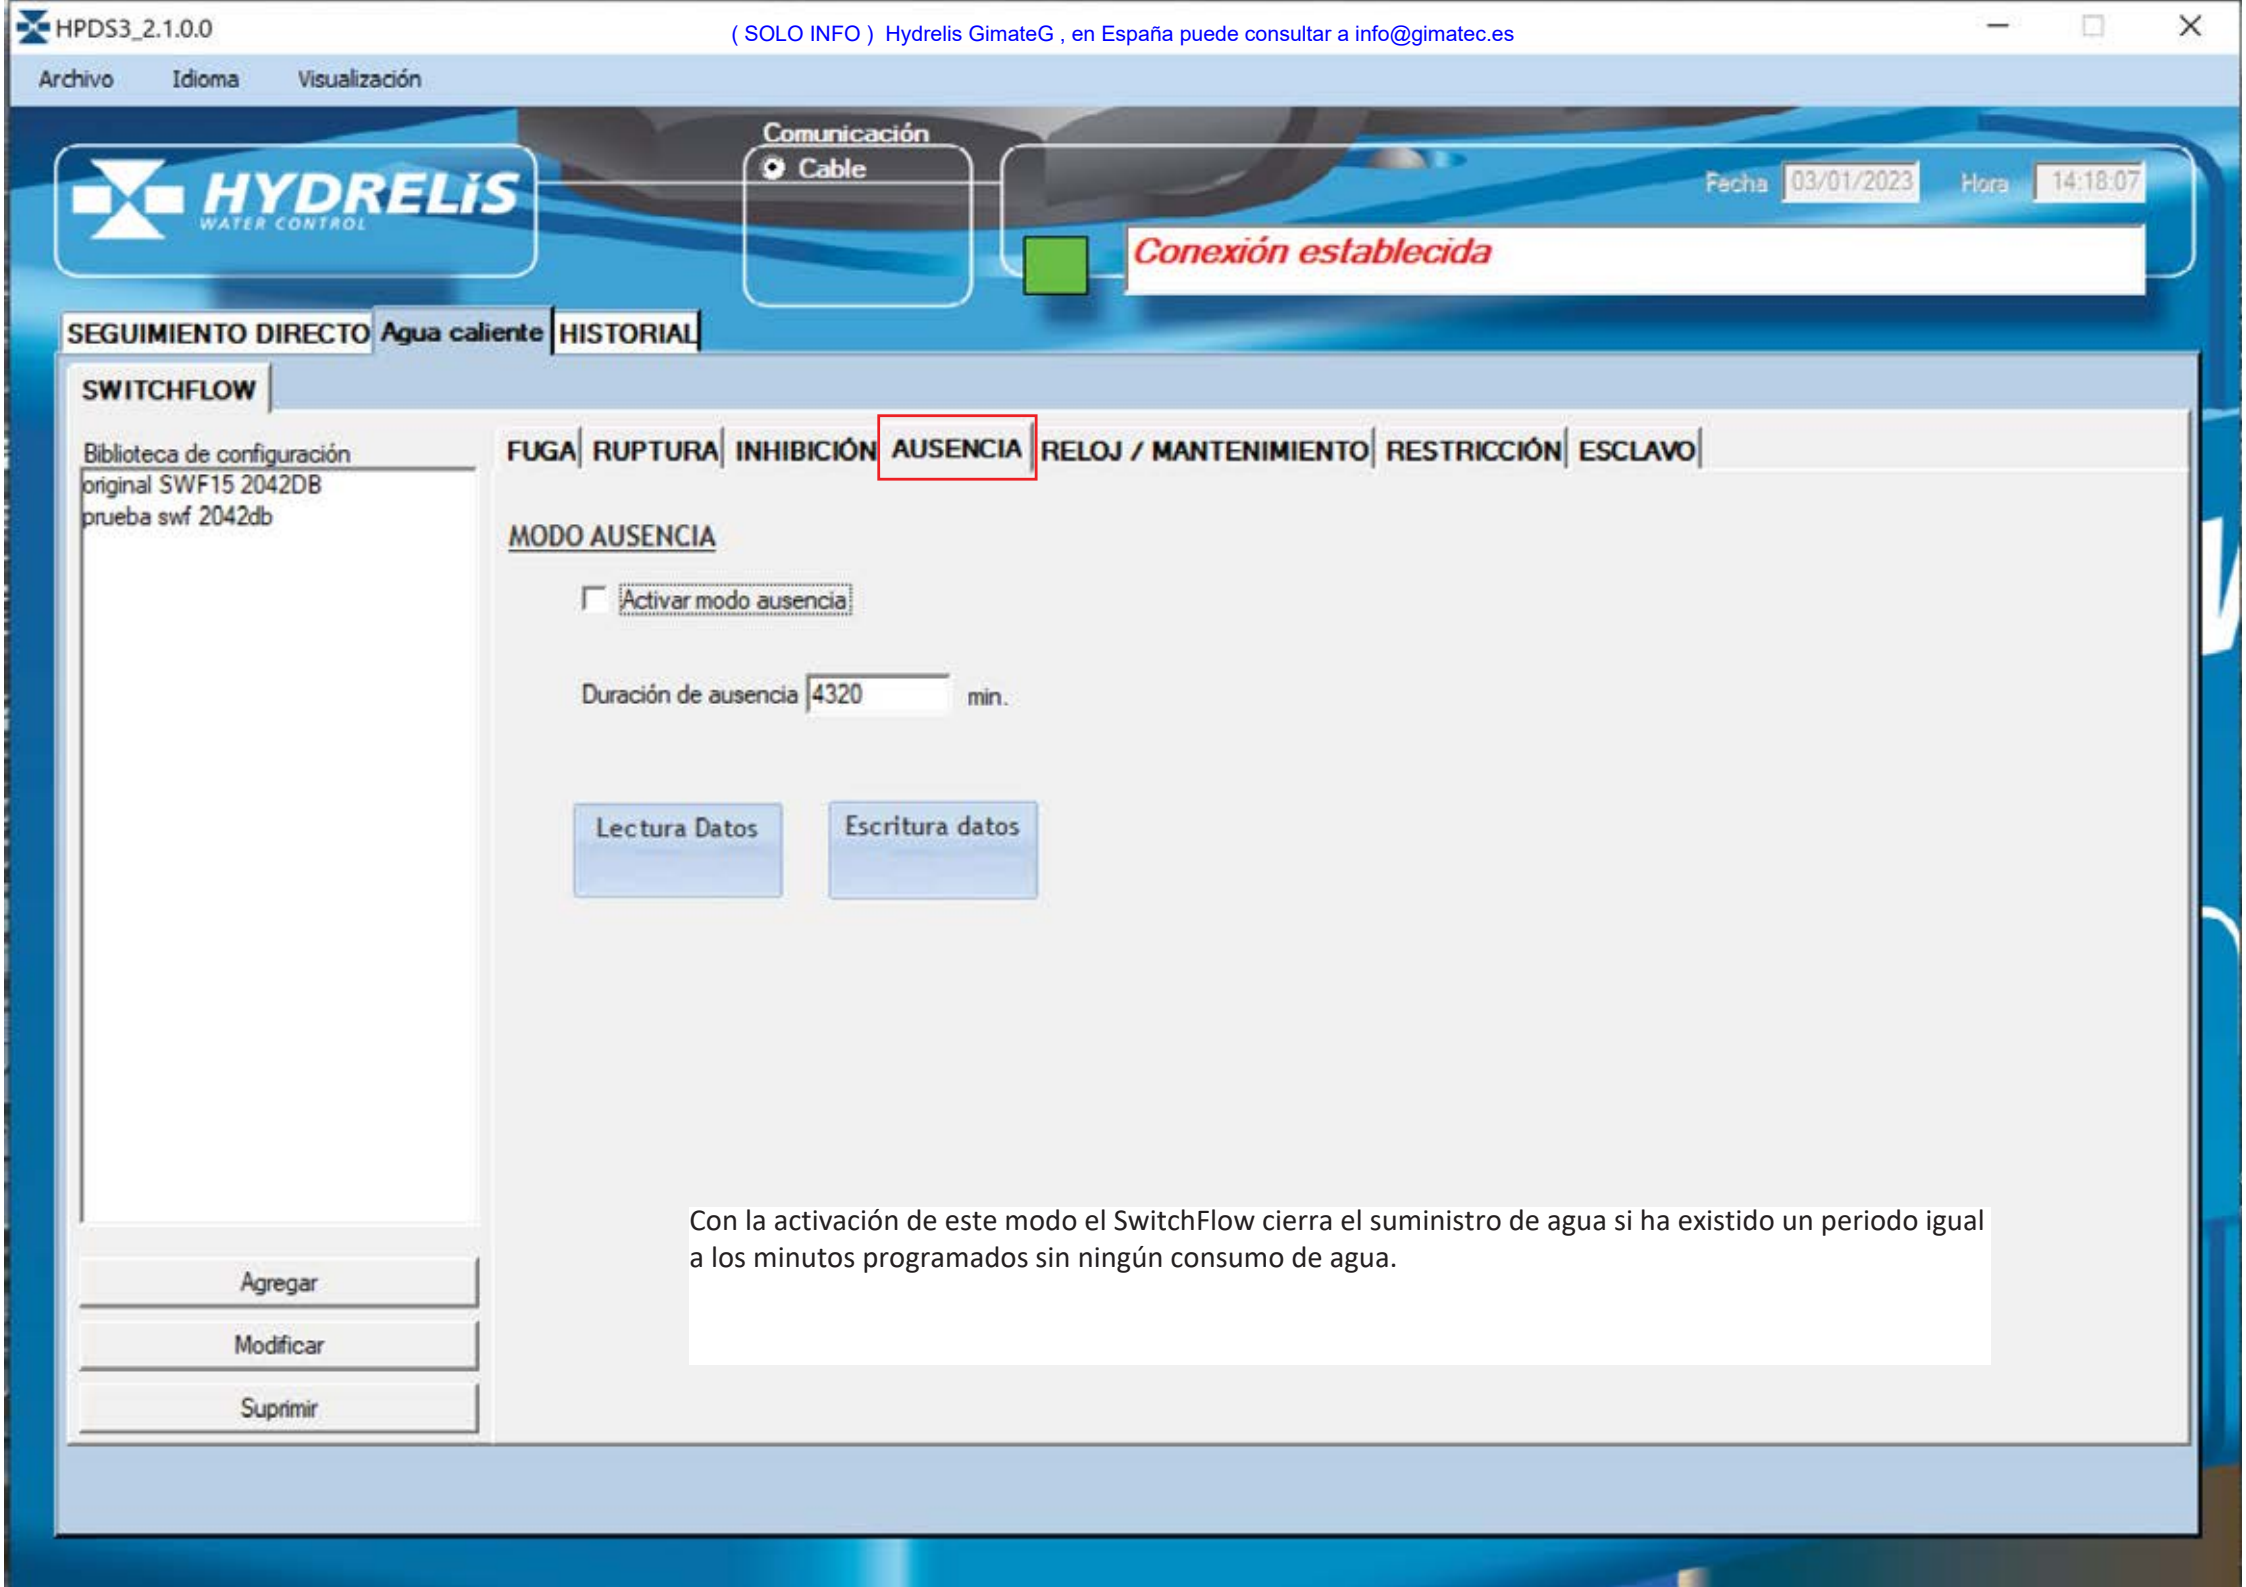

Comunicación

Cable

Fecha

03/01/2023

Hora

14:18:07

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO

Agua caliente

HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración

original SWF15 2042DB

prueba swf 2042db

Agregar

Modificar

Suprimir

FUGA

RUPTURA

INHIBICIÓN

AUSENCIA

RELOJ / MANTENIMIENTO

RESTRICCIÓN

ESCLAVO

MODO AUSENCIA

☐ Activar modo ausencia

Duración de ausencia

4320

min.

Lectura Datos

Escritura datos

Con la activación de este modo el SwitchFlow cierra el suministro de agua si ha existido un periodo igual a los minutos programados sin ningún consumo de agua.



Comunicación

☒ Cable

Fecha

03/01/2023

Hora

14:18:53

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO

Agua caliente

HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración

original SWF15 2042DB

prueba swf 2042db

FUGA

RUPTURA

INHIBICIÓN

AUSENCIA

RELOJ / MANTENIMIENTO

RESTRICCIÓN

ESCLAVO

MODO RELOJ / MANTENIMIENTO

☐ Activación programación semanal

Mantenimiento activo

	Apertura	Cierre
Domingo	☐ 06:00	☒ 04:00
Lunes	☐ 06:00	☒ 04:00
Martes	☐ 06:00	☒ 04:00
Miércoles	☐ 06:00	☒ 04:00
Jueves	☐ 06:00	☒ 04:00
Viernes	☐ 06:00	☒ 04:00
Sábado	☐ 06:00	☒ 04:00

Atención: la hora programada es una hora del sistema internacional (UTC)

Lectura Datos

Escritura datos

Agregar


Modificar

Suprimir

La acción de mantenimiento consiste en una apertura y un cierre. Como mínimo de debería de realizar 2 veces por semana, pero es aconsejable 1 diario como se ve en la imagen. Esta acción obliga a circular agua por los orificios de la válvula para evitar que sedimenten residuos, estos podrían inutilizar la válvula.

Depende del caudal diaria y de la dureza calcarea del agua

El Modo Reloj puede programar 1 apertura y 1 cierre de la válvula por día. Puede programarse para cada día de la semana. En caso de no estar programado esta apertura y cierre diarios es imprescindible de activar el mantenimiento, apretando la casilla de cierre a una hora de consumo nulo.

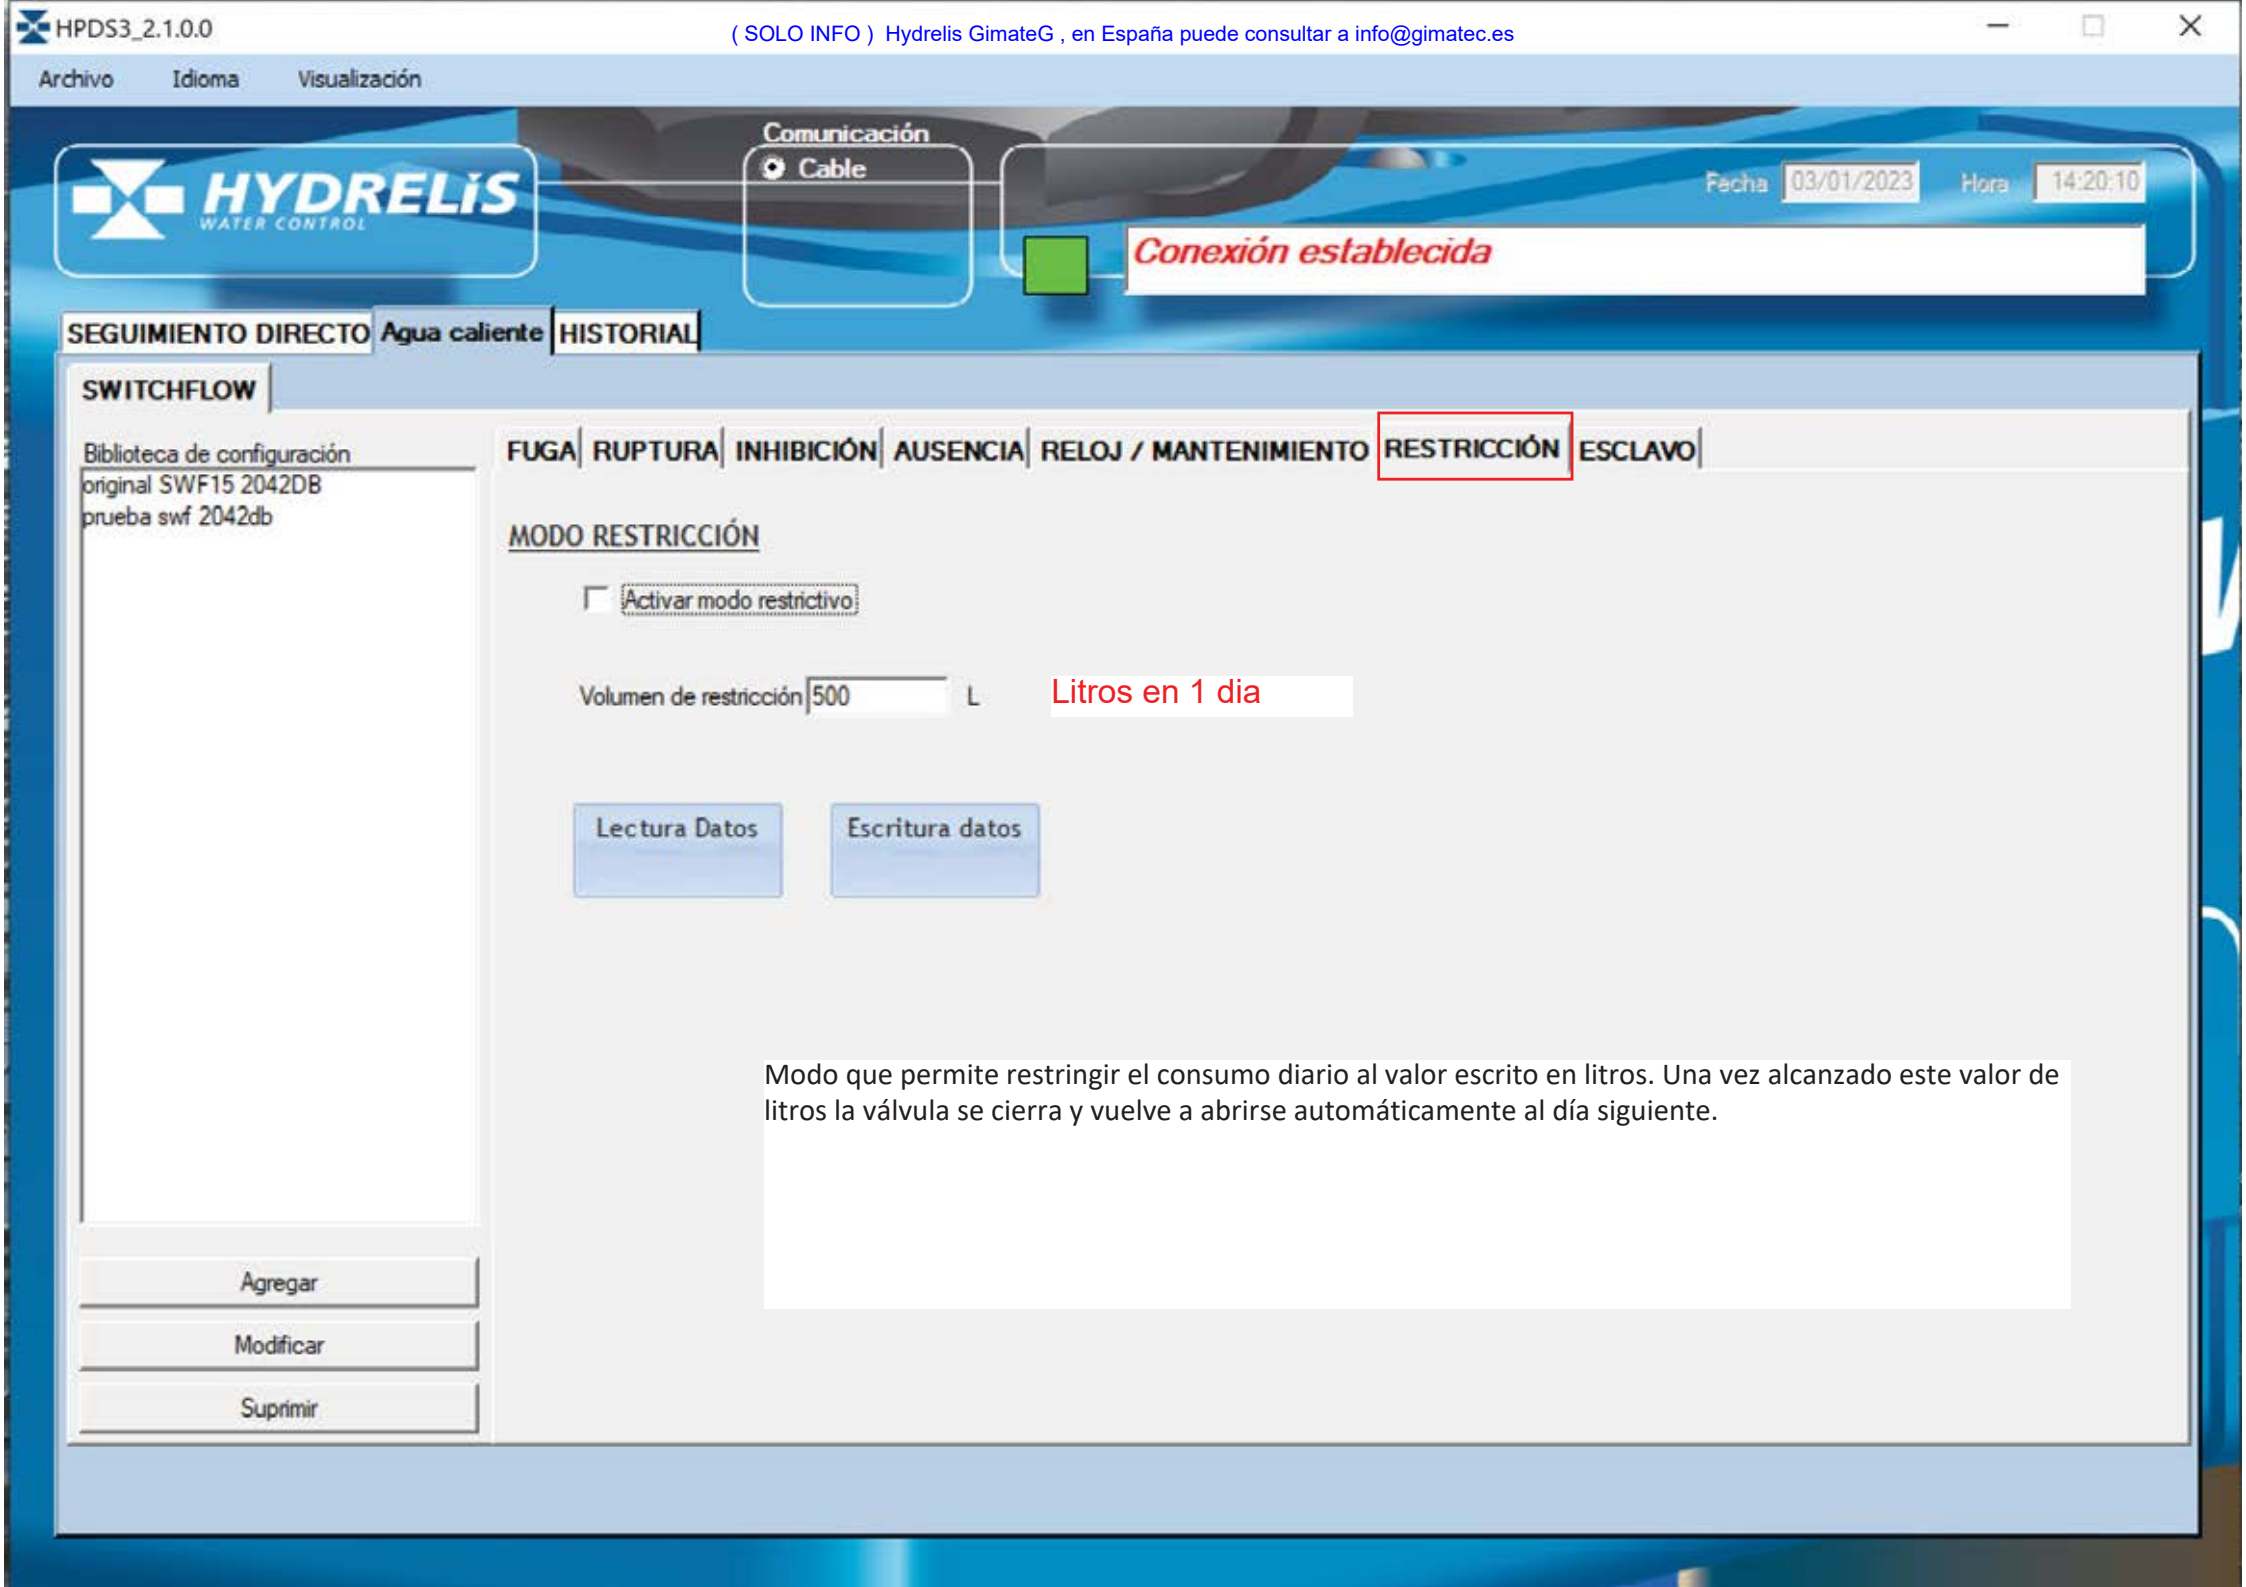

Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023

Hora 14:20:10

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO Agua caliente HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración

original SWF15 2042DB

prueba swf 2042db

FUGA RUPTURA INHIBICIÓN AUSENCIA RELOJ / MANTENIMIENTO RESTRICCIÓN ESCLAVO

MODO RESTRICCIÓN

☐ Activar modo restrictivo

Volumen de restricción 500 L Litros en 1 día

Lectura Datos


Escritura datos

Modo que permite restringir el consumo diario al valor escrito en litros. Una vez alcanzado este valor de litros la válvula se cierra y vuelve a abrirse automáticamente al día siguiente.

Agregar

Modificar

Suprimir

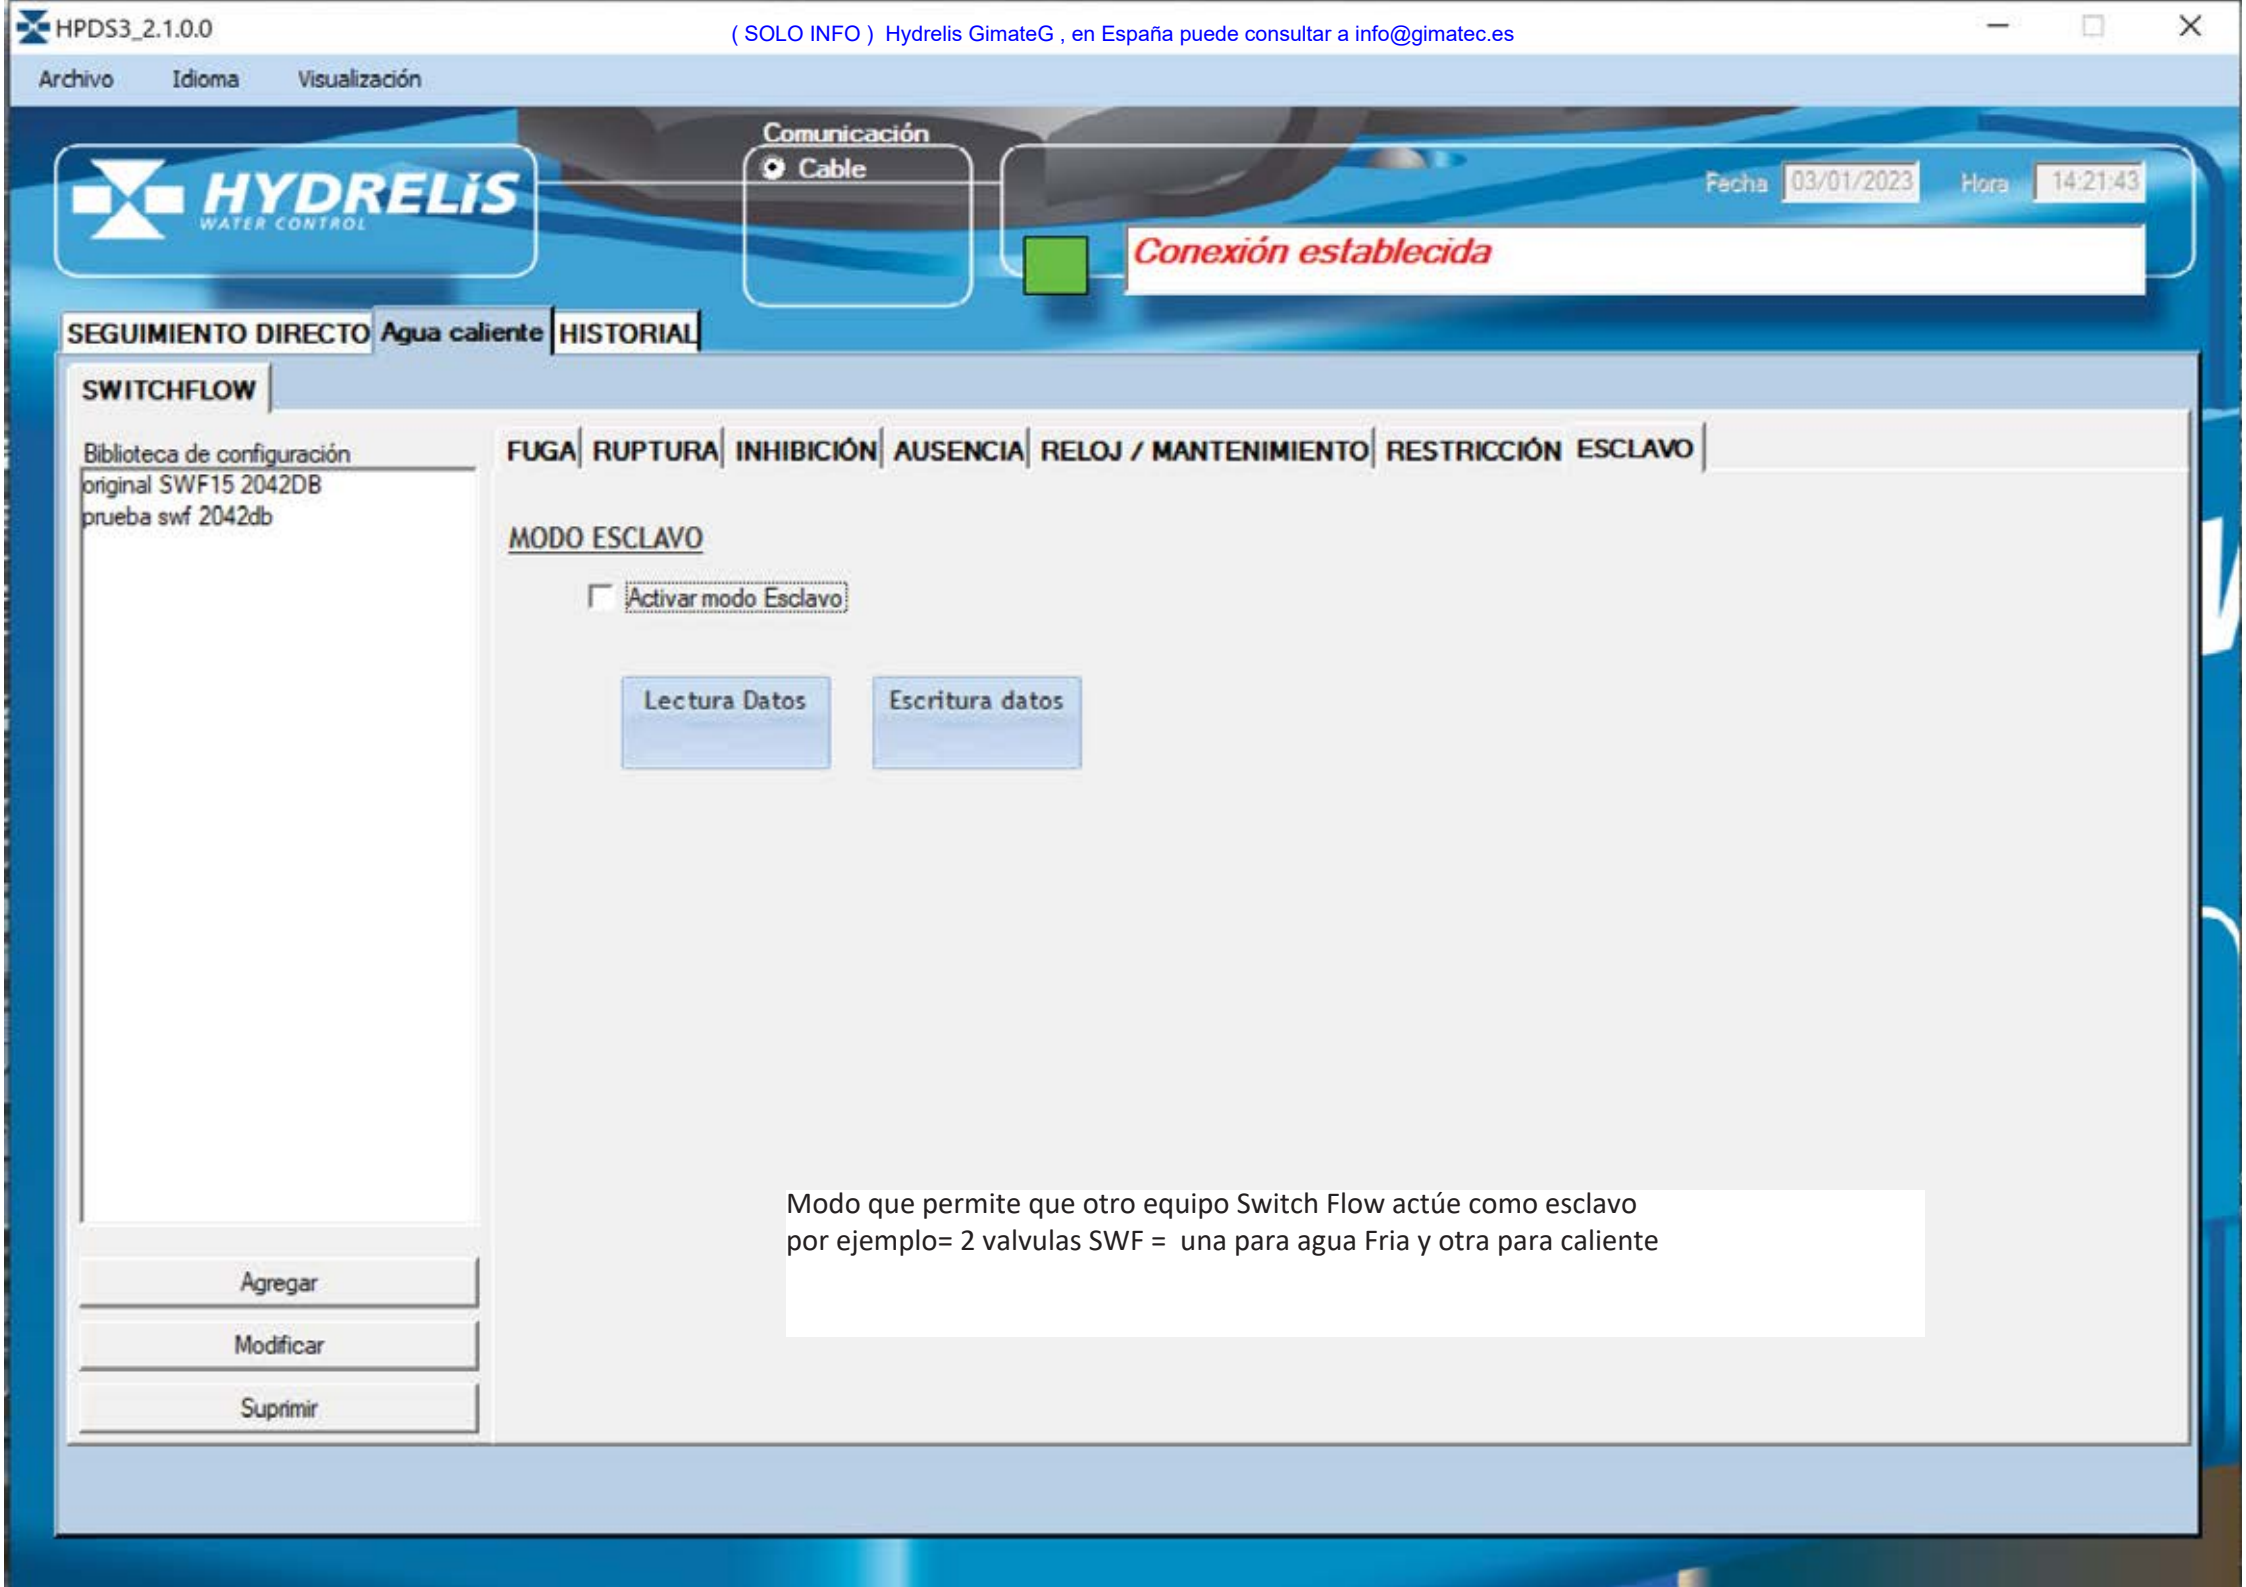

Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023

Hora 14:21:43

**Conexión establecida**

SEGUIMIENTO DIRECTO Agua caliente HISTORIAL

SWITCHFLOW

Biblioteca de configuración

original SWF15 2042DB

prueba swf 2042db

FUGA | RUPTURA | INHIBICIÓN | AUSENCIA | RELOJ / MANTENIMIENTO | RESTRICCIÓN ESCLAVO

MODO ESCLAVO☐ Activar modo Esclavo

Lectura Datos

Escritura datos

Agregar

Modificar

Suprimir

Modo que permite que otro equipo Switch Flow actúe como esclavo
por ejemplo= 2 valvulas SWF = una para agua Fria y otra para caliente



Comunicación

Cable

Fecha 03/01/2023 Hora 14:24:05

Conexión establecida

SEGUIMIENTO DIRECTO Agua caliente HISTORIAL

SEGUIMIENTO AGUA FRIA

COMPTEUR

SWITCH-FLOW

CONTADOR

ÍNDICE

42 L

CAUDAL

0 L/h

DEFECTO CONTADOR

NO DETECTADO

PILOTAJE VÁLVULA

ESTADO VÁLVULA

CERRADA

ABRIR

CERRAR

BLOQUEAR

DESBLOQUEAR

INHIBIR

ESTADO SISTEMA

BATERÍA

2.96V

TEMPERATURA

22.3°C

FECHA / HORA

03/01/2023 15:22

IDENTIFICADOR

2042DB

ESTADO FUNCIONAL

ESTADO MODO INHIBICIÓN

NO ACTIVO

ESTADO MODO RESTRICCIÓN

NO ACTIVO

ESTADO MODO AUSENCIA

NO ACTIVO

ESTADO MODO MANTENIMIENTO

ACTIVO

ESTADO MODO RELOJ

NO ACTIVO

ALARMA

TIPO ALARMA

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN

Réseau eau froide

Yo deseo

- Visualizar mi historial de consumo de agua en un día

Cable
Radio

Connexion Etablie

SUMI DIRECT PARAMETRAGE HISTORIQUE

SWITCHFLOW

8 MOIS 1 JOURNEE

☒ Eau Froide
☐ Eau Chaude

- Bilans horaires
- Changement d'états

6 dernières

12 dernières

18 dernières

24 dernières

30 dernières

Lecture

Sauvegarde

Effacer Tableau

Estos datos se pueden buscar para 1 día (6, 12, 18, 24 o 30 horas) o para 8 meses.

[illegible]